

Datos técnicos


Conjunto de cables Fluke 3PHVL-1730, cable de prueba de voltaje



Descripción general del producto: Conjunto de cables Fluke 3PHVL-1730, cable de prueba de voltaje

Cable de conexión de voltaje plano trifásico para el Registrador de energía Fluke 1730.

Modelos

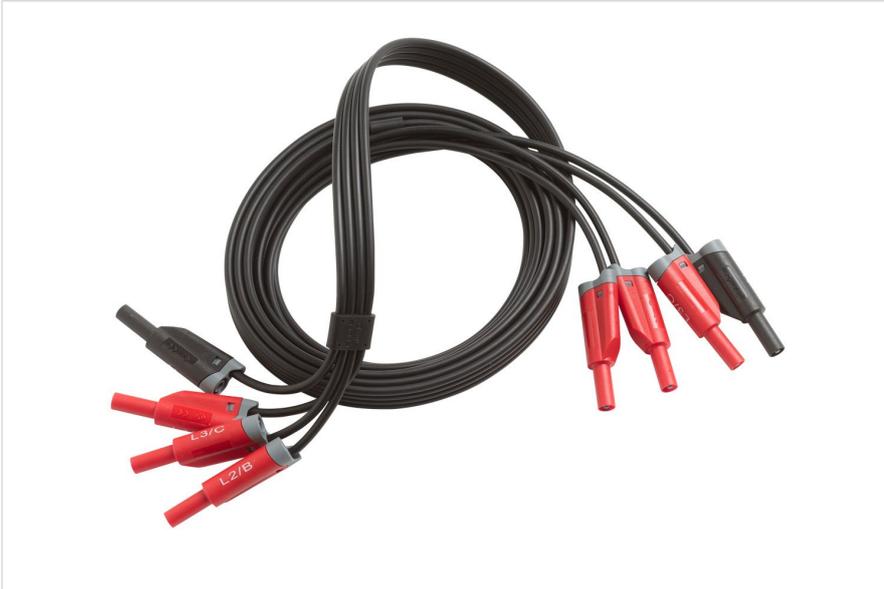

Fluke 3PHVL-1730

Cable Assembly, Voltage Test Lead 3-Phase+N

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation

Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU.
(800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África

+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE

www.fluke.com

Latin America

Tel: +1 (425) 446-5500

www.fluke.com/es-bo

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
04/2025

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.